



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Комсомольскому и Нанайскому муниципальным районам**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

город Комсомольск-на-Амуре, улица Севастопольская, 27

(наименование органа государственного пожарного надзора)

телефон (4217) 54-10-28, e-mail: kmsrn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 16/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Кретьова Александра Федоровича Нижнетамбовского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края (ИНН 2712010965 /ОГРН 1022700759894)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Комсомольского и Нанайского муниципальных районов по пожарному надзору Голубых Юрия Сергеевича №16 от "04" марта 2021 г. проведена плановая выездная проверка объектов защиты, используемых (эксплуатируемых) в процессе осуществления своей деятельности Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Кретьова Александра Федоровича Нижнетамбовского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края (ИНН 2712010965 /ОГРН 1022700759894) Комсомольского муниципального района Хабаровского края, расположенных по адресу: 681092, Хабаровский край, Комсомольский район, с. Нижнетамбовское, ул. Амурская, 12

в период с 12 часов 30 минут 30 марта 2021 года по 15 часов 30 минут 06 апреля 2021

Голубых Юрий Сергеевич - главный государственный инспектор Комсомольского и Нанайского муниципальных районов по пожарному надзору Мавринский Альберт Владимирович - государственный инспектор Комсомольского и Нанайского муниципальных районов по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ СОШ Нижнетамбовского сельского поселения Носова Татьяна Семеновна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". С целью обеспечения пожарной безопасности на Вашем объекте в соответствии с ст.5, ст.6 Федерального закона №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Вам необходимо выполнить условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. В случае выбора условий обеспечения пожарной безопасности способом выполнения обязательных требований пожарной безопасности, предусмотр-

ренных ч. 3 ст.4 Федерального закона №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», **Вам требуется устранить следующие нарушения:**

1. Не обеспечено исправное состояние системы автоматической пожарной сигнализации (при срабатывании, не произошло дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479 п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6, п.3 ст. 52 ст.54, ст. 83, ч.1 ст.91 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)
2. Выбор огнетушителей, для оснащения здания школы, осуществляется в отступление требований действующих норм (везде ОУ-3) (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6, ст. 51, п.9 ст. 52, ст. 60 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.; п. 60, 397, Приложение №1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479)
3. Не проведено категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классу зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и не обеспечено размещение табличек (мастерские, эл.щитовая, книгохранилище, кладовые, кладовые за сценой и пр.) на дверях помещений складского и технического назначения не обеспечено наличие обозначений категории (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6, ч.1, 3, 21 ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479; п. 4.5 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты);
4. Отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности материалов примененных для покрытия полов на путях эвакуации в помещениях школы, в помещении актового зала, а также в коридоре и помещениях дошкольного отделения (линолеум, ковролин). (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; ч. 1, 6, 7 ст. 134 таблица 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479);
5. Помещение лаборантской кабинета физики не оборудовано АПС (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6, п.3 ст. 52 ст.54, ст. 83, ч.1 ст.91 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приложение А1 п. 1 Таблицы А1, СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования; п.4, 14 Норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03);
6. Эвакуационный выход из спортзала в коридор не обозначен соответствующим эвакуационным знаком (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.1 ч.1 ст.6, ст. 51, п.3 ст. 52, ст.54, ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479);

7. В актовом зале не произведено соединение между собой стульев в ряду (п. 94 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479)
8. Противопожарная дверь в столовой дошкольного отделения не оборудована устройством для самозакрывания (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6, ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 24, 29 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479);
9. Эвакуационный выход из помещения раздевалки младшей группы не обозначен соответствующим эвакуационным знаком) (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.1 ч.1 ст.6, ст. 51, п.3 ст. 52, ст.54, ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479);
10. Дверь в коридоре дошкольного отделения открывается не по направлению эвакуации (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; п. 1 ч. 2 ст. 53, ч.19 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ранее п.4.2.6 СП 1.13130.2009)
11. Не предусмотрено питание электроприемников систем противопожарной защиты от панели противопожарных устройств, фасадная часть которой имеет отличительную окраску (красную), которая в свою очередь питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР, фактически – питание осуществляется от общей сети электроснабжения здания, этажного электрощита (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; ч.1,2 ст. 27, п.3 ст.52; п. 3 ч.2 ст. 53; ст. 54; ч.1,3 ст. 81; ч. 2, ч. 7 ч. 8 ст.82; ч. 7 ст.84. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479 п. 54; п. 7.10 СП 31-110-2003);
12. Техническое обслуживание и эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) осуществляются без учета регламента технического обслуживания указанных систем, утверждаемого руководителем организации, составленного в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем (регламент отсутствует, не представлен) (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479, п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; п.3 ст.52; п. 3 ч.2 ст. 53; ст. 54; ч.1,3,4 ст. 81; ст. 83, ст.84. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")
13. Отсутствуют подтверждающие документы, о том, что безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, и интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре (п.1 ч.2 ст.1; ч.2 ч.3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; ст.51 ч.3, 4 ст.53, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

14. На объекте защиты не хранится (отсутствует) документация, подтверждающая пределы огнестойкости строительных конструкций, класс конструктивной пожарной опасности, а также показатели пожарной опасности материалов, примененных для покрытия полов на путях эвакуации (линолеум). (п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г. № 1479).

Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности, указанных в пунктах 1-14 настоящего предписания - 01.04.2022 год.


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Главный государственный инспектор
Комсомольского и Нанайского районов
по пожарному надзору Голубых Ю.С.

Государственный инспектор
Комсомольского и Нанайского районов
по пожарному надзору Мавринский А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

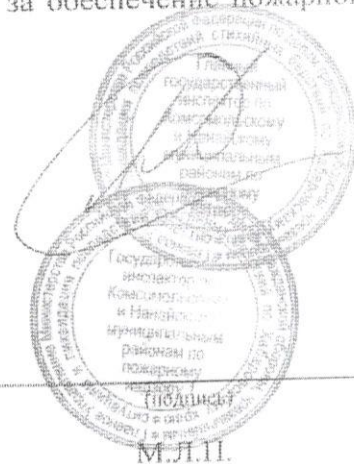


М.Л.П.

С предписанием ознакомлен и для исполнения получил:

директор МБОУ СОШ
Нижнетамбовского сельского поселения Посова
Татьяна Семеновна

(должность, фамилия инициалы)


(подпись)

"06" апреля 2021 г.